


SCHEMAT IDEOWY

PODŁĄCZENIE AGREGATU

AGREGAT WYPOSAŻONY
W MODUŁ POMPOWY
ZBIORNIK AKUMULACYJNY
NACZYNNIE WZBIORCZE
POMPY
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

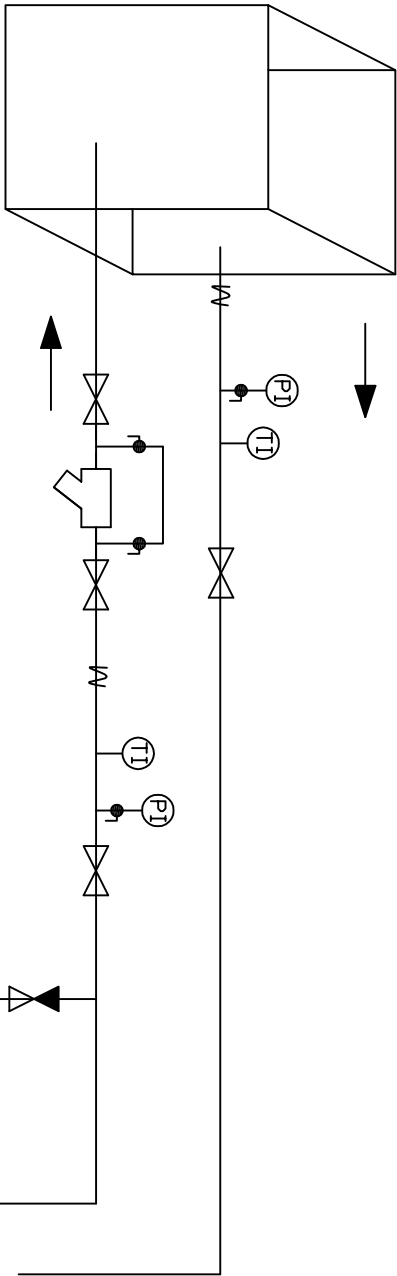

ZASILANIE I POWRÓT
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
Z INSTALACJI

KRÓCIEC NAPEŁNIANIA OBIEGU
WODY LODOWEJ

- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- FILTR
- MANOMETR
- TERMOMETR
- ODPOWIETRZNIK
- ZAWÓR ZWROTNY
- KRÓCIEC ELASTYCZNY