

- Legenda
- woda zimna - INOX (fi 35 mm - podano średnicę zewnętrzną)
  - woda ciepła - INOX (fi 35 mm - podano średnicę zewnętrzną)
  - woda cyrkulacyjna - INOX (fi 28 mm - podano średnicę zewnętrzną)
  - instalacja wody pożarowej - stal ocynkowana
  - podciśnieniowa kan. deszczowa - PE zgrzewane
  - podposadzkowa kan. sanitarna - PCV
  - grawitacyjna kan. sanitarna - PCV / PE zgrzewane
  - łoczna kan. sanitarna

W1 oznaczenie pionów wody zimnej/ ciepłej/ cyrkulacji

H1 oznaczenie pionów instalacji hydrantowej


D5 oznaczenie pionów kanalizacji deszczowej podciśnieniowej

K24 oznaczenie pionów kanalizacji sanitarnej

HP25 - 2 oznaczenie hydrantu HP25 - 2 (numer hydrantu)

Uwagi:

- Rzędne prowadzenia przewodów odniesiono do poziomu 0,00 budynku.
- Rzędne prowadzenia przewodów zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym.
- Prowadzenie zewnętrznych instalacji sanitarnych pokazano na rysunku IP176\_30\_PB\_DR\_0001, wg. odrębnego opracowania.
- Średnica zaworów odcinających zgodnie ze średnicą przewodu w miejscu ich montażu.
- Część rysunkową oraz część opisową, tworzą kompletny projekt budowlany.

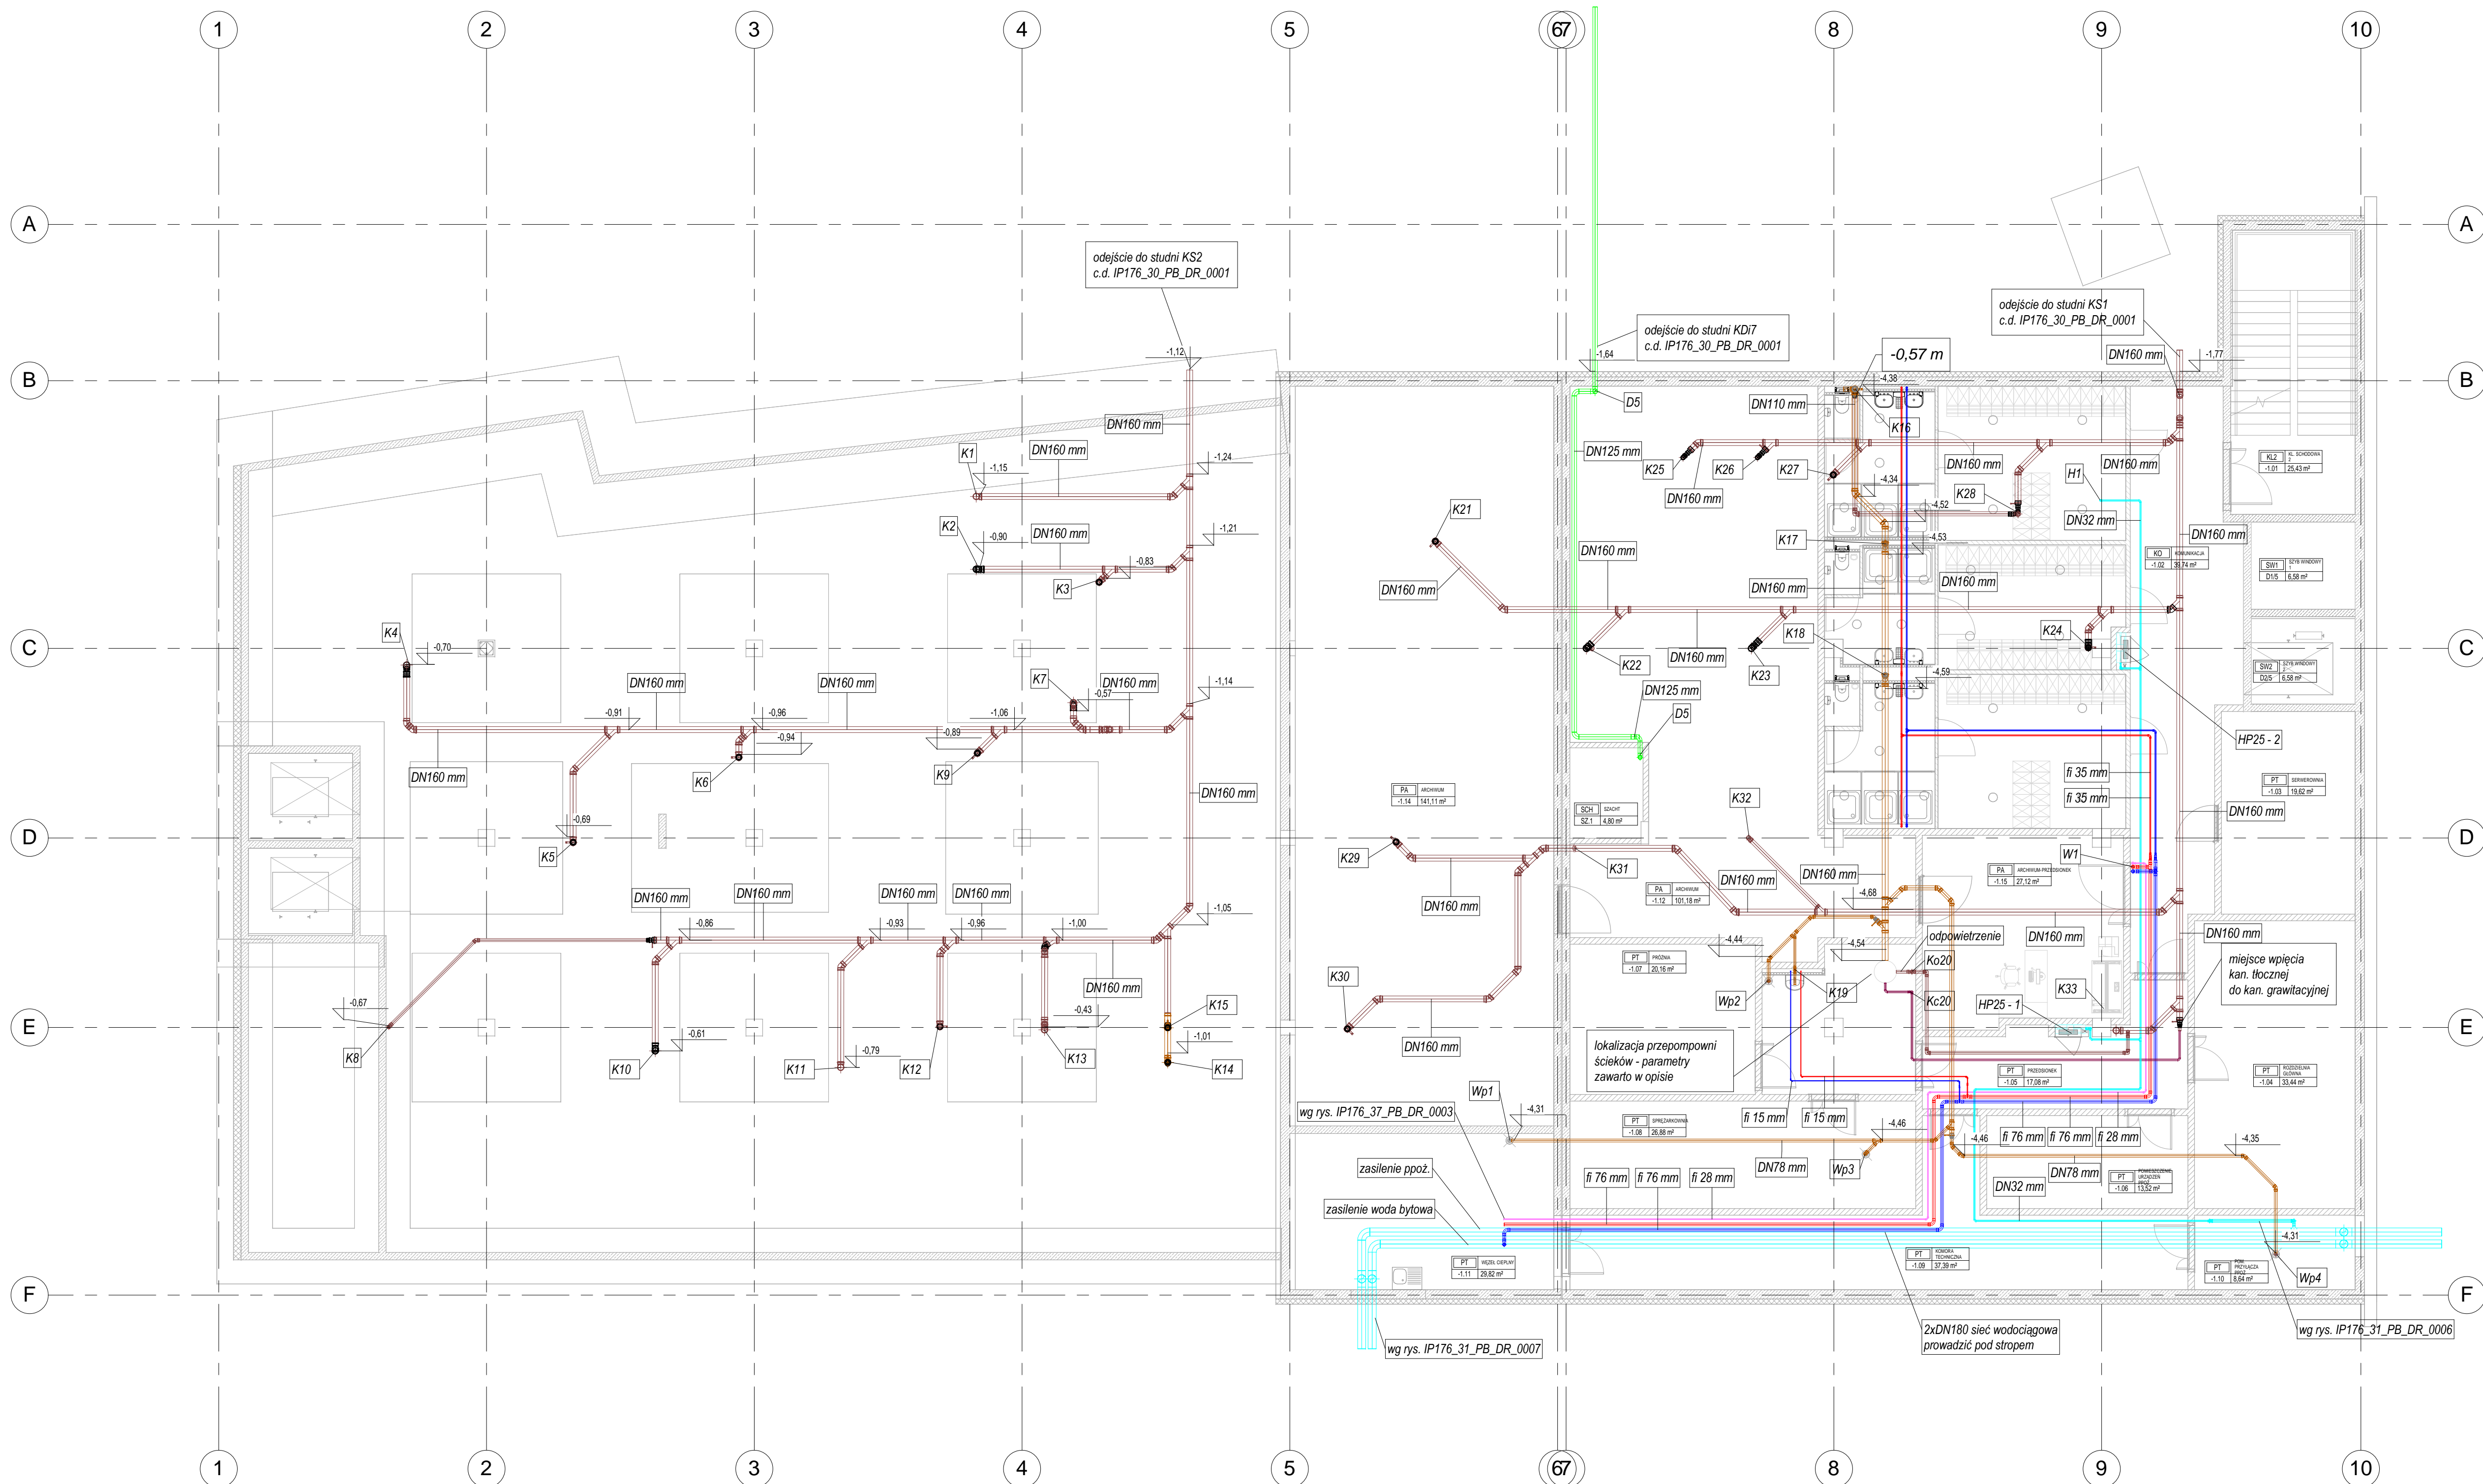

INDUSTRIA  
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT  
Al. Zwycięstwa 46/1  
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -  
POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5  
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował

inż. Tomasz Sokołowski

66/Gd/00

Opracował

mgr inż. Ewa Zienkiewicz

Sprawił

mgr inż. Iga Mrowicka

POM/0048/PWBS/16

Numer projektu

Wzrost /

Rewizja /

IBG-P\_176\_16

IP176\_31\_PB\_DR\_0001

Tytuł rysunku

RZUT POZIOMY - 1 - INST. RUROWE

Data

08/12/16

Branża

SANITARNA

Faza

Projekt  
Budowlany

Skala

1:100