


- Legenda
- woda zimna - INOX (fi 35 mm - podano średnicę zewnętrzną)
 - woda ciepła - INOX (fi 35 mm - podano średnicę zewnętrzną)
 - woda cyrkulacyjna - INOX (fi 28 mm - podano średnicę zewnętrzną)
 - instalacja wody pożarowej - stal ocynkowana
 - podciśnieniowa kan. deszczowa - PE zgrzewane
 - podposadzkowa kan. sanitarna - PCV
 - grawitacyjna kan. sanitarna - PCV / PE zgrzewane

- W1 - oznaczenie pionów wody zimnej/ ciepłej/ cyrkulacji
- H1 - oznaczenie pionów instalacji hydrantowej
- D5 - oznaczenie pionów kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
- K24 - oznaczenie pionów kanalizacji sanitarnej

HP25 - 2 - oznaczenie hydrantu HP25 - 2 (numer hydrantu)

Uwagi:

- Rzędne prowadzenia przewodów odniesiono do poziomu 0,00 budynku.
- Rzędne prowadzenia przewodów zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym.
- Prowadzenie zewnętrznych instalacji sanitarnych pokazano na rysunku IP176_30_PB_DR_0001, wg. odrębnego opracowania.
- Średnica zaworów odcinających zgodnie ze średnicą przewodu w miejscu ich montażu.
- Część rysunkową oraz część opisową, tworzą kompletny projekt budowlany.

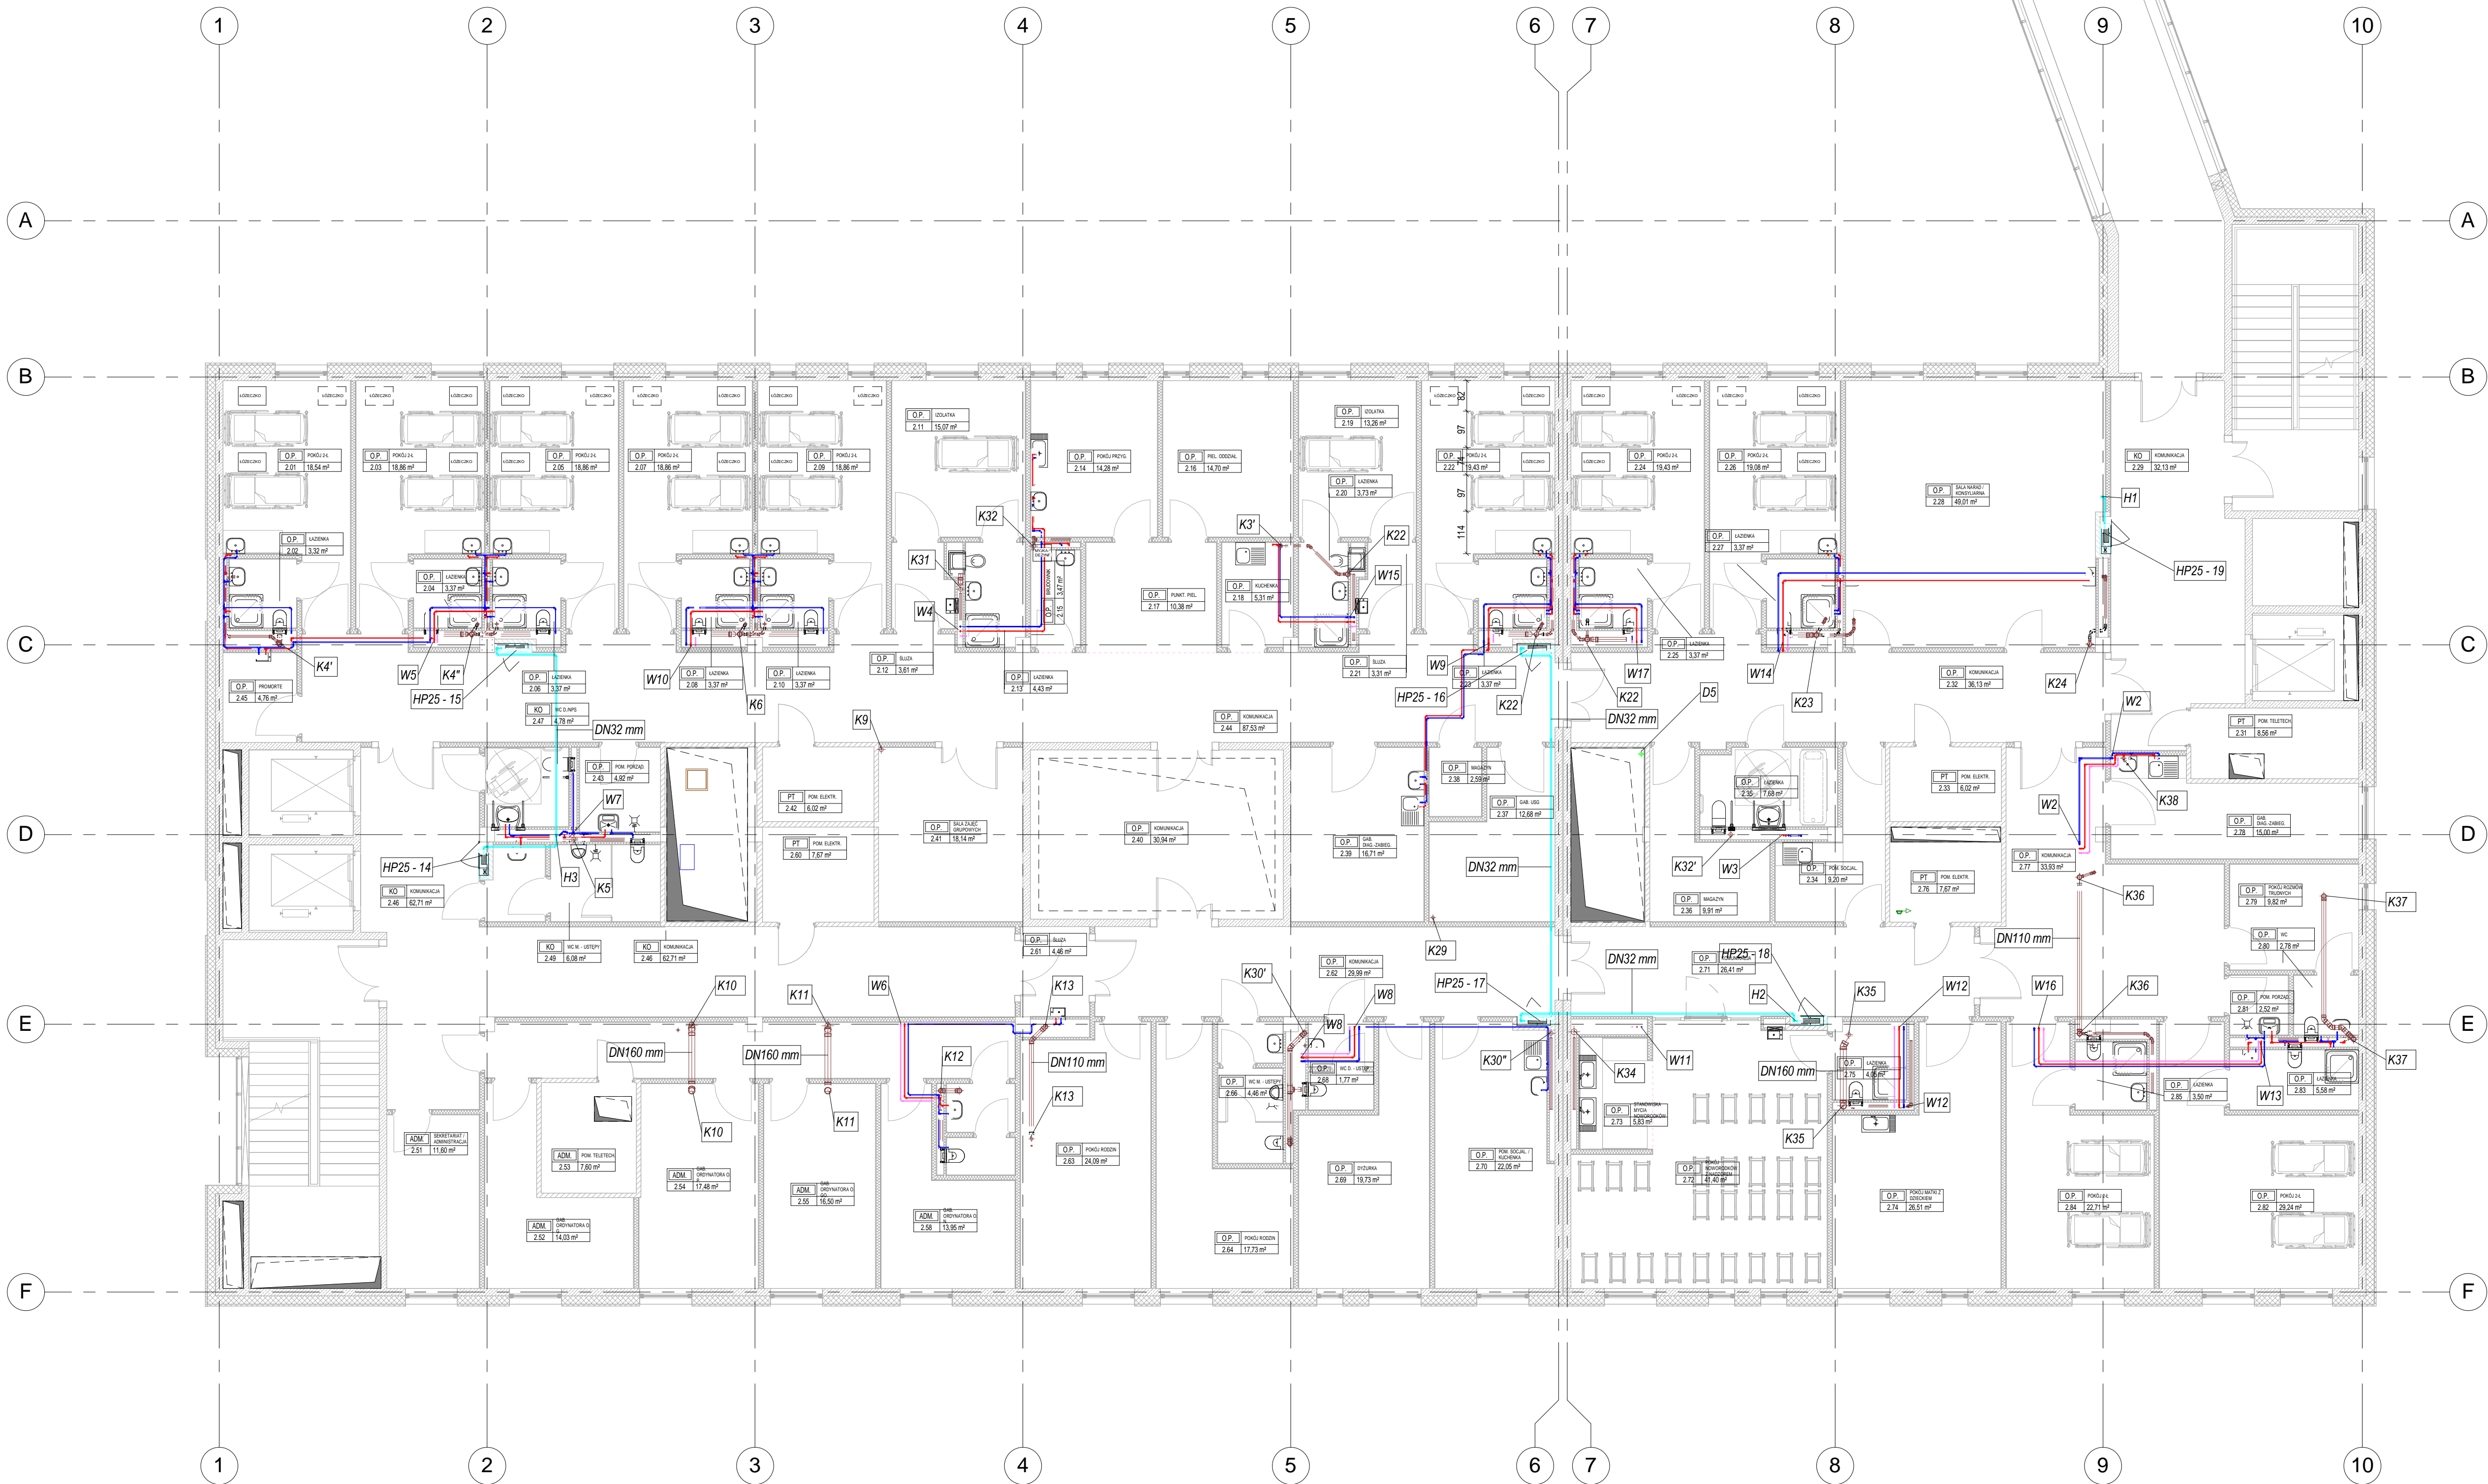

INDUSTRIA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -
POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował	inż. Tomasz Sokolowski	66/Gd/00
Opracował	mgr inż. Ewa Zienkiewicz	
Sprawdził	mgr inż. Iga Mrowicka	POM/0048/PWBS/16
	w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń	
Numer projektu	Numer rysunku /	Rewizja /

IBG-P_176_16 IP176_31_PB_DR_0004

Tytuł rysunku RZUT POZIOMU +2 - INST. RUROWE

Data	12/02/16	Branża	SANITARNA	Faza	Projekt Budowlany	Skala	1:100
------	----------	--------	-----------	------	-------------------	-------	-------