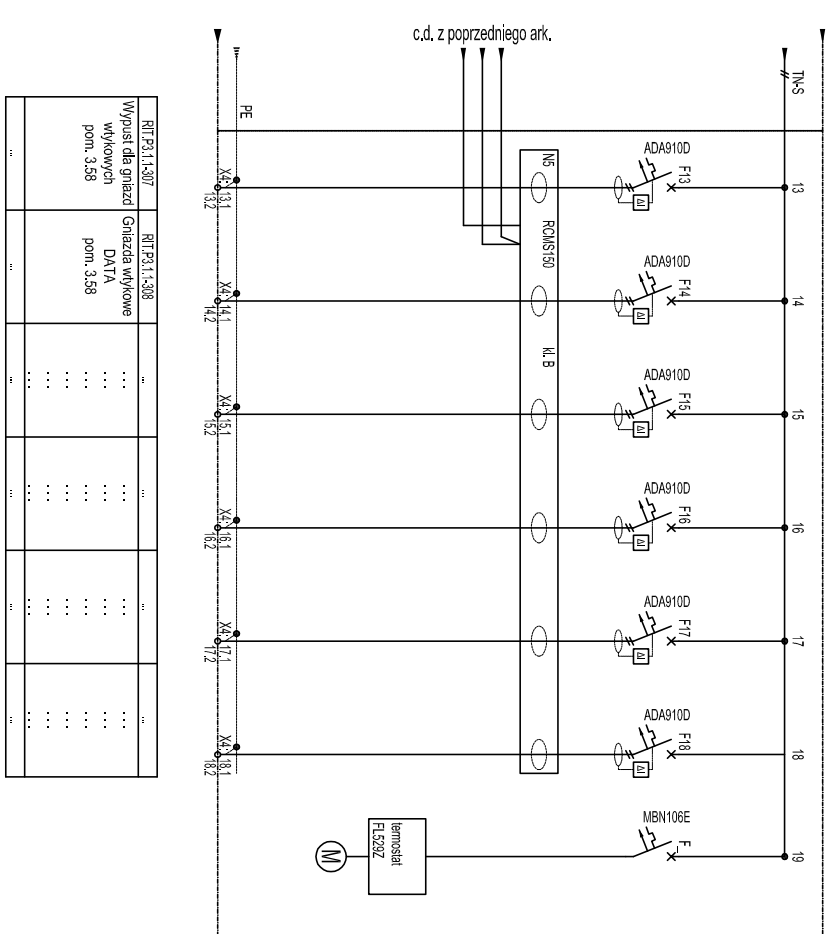
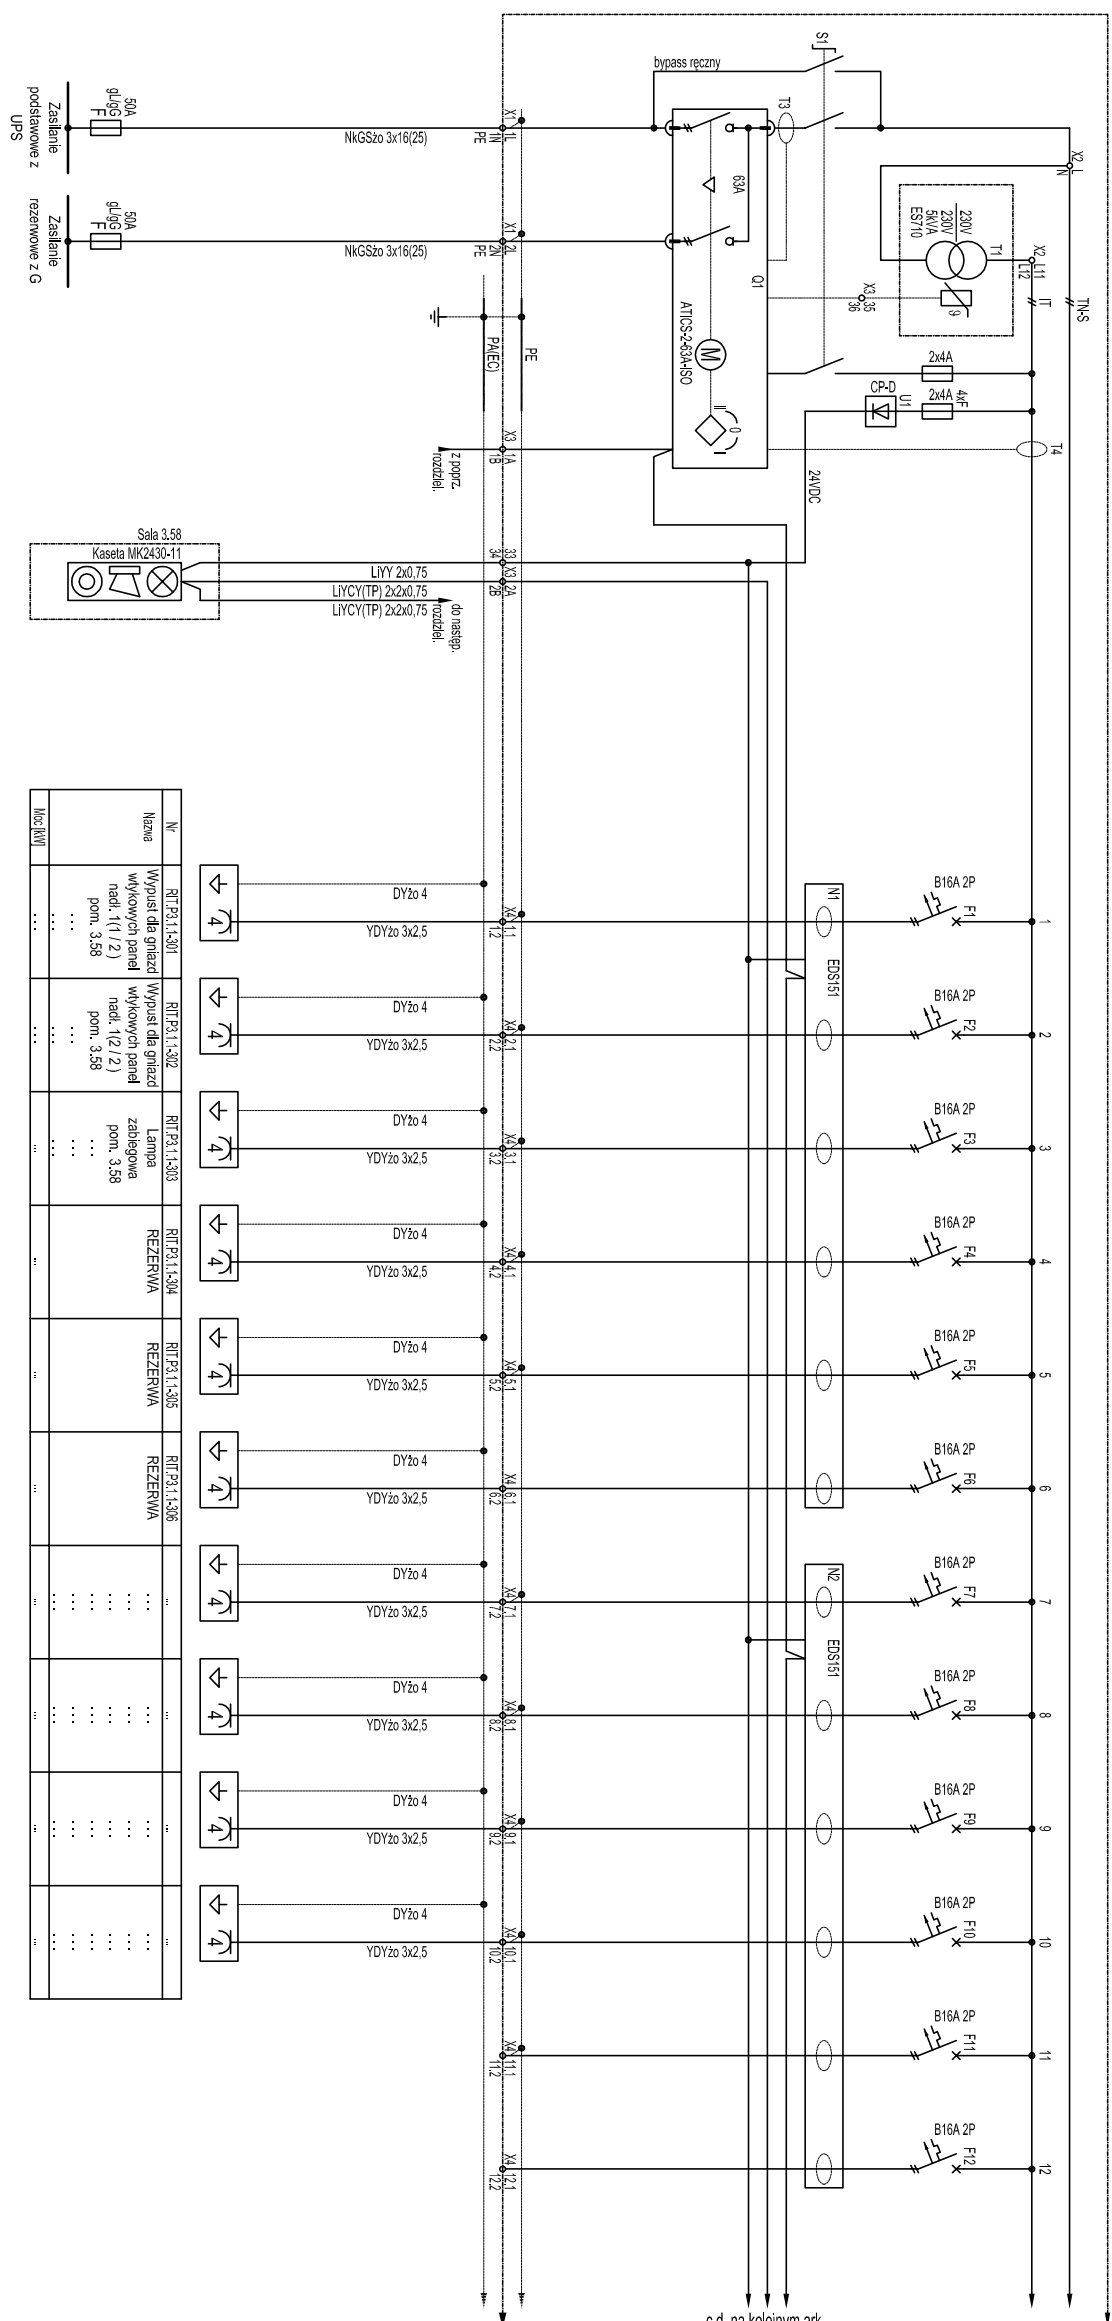

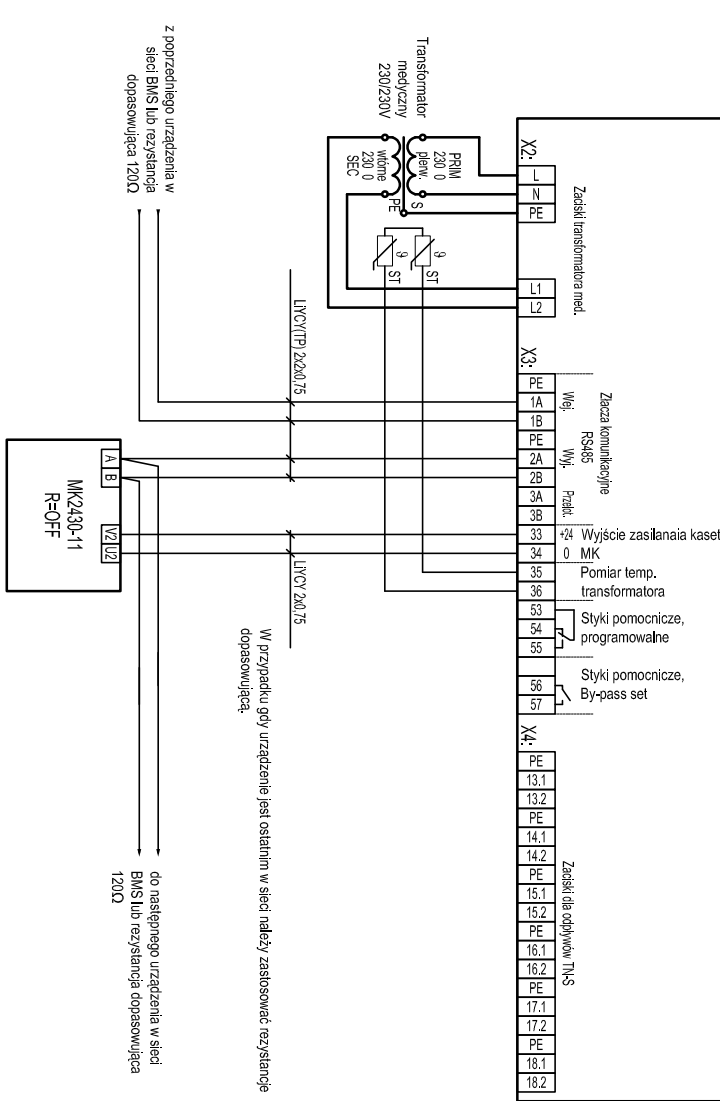


F1..F4 Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy chł-ka B, In=16A lub In=10A
F25..F30 Wyłącznik różnicowoprądowy z człobem naprądowym, typ A
typ A, chł-ka B, In=16A lub In=10A
PM333 Analizator jakości energii

[illegible]

INDUSTRIA PROJECT

Al. Zwosławska 40/1

80-210 Gdańsk

Zamawiający//Inwestor










Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAVILIONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 DZ, nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| Projektował | mgr inż. Piotr Szewczuk w specjalności elektroenergetycznej mgr inż. Jerzy Grudnik w specjalności telekomunikacyjnej | POM/0014/PN/0E/12 POM/0173/PN/WT/08 |   |
| Opracował | mgr inż. Joanna Lachowska mgr inż. Mirosław Arentowicz mgr inż. Marcin Sikora mgr inż. Joanna Krupa inż. Lukasz Kowalski | |      |
| Sprawdził | mgr inż. Andrzej Rulowski w specjalności elektroenergetycznej mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej | 25/IGd/2002 POM/0002/PN/OT/09 |   |
| Numer projektu | Numer rysunku | | Forma |
| IBGF_176_16 | IP176_47_PW_DR_0049 | | |

Tytuł rysunku

Schemat rozdzielnicy RIT.P3.1

| Data | Branda | elektryczna i miskoprowdząca | Faza | Projekt Wykonawczy | Skala |
|----------|--------|---------------------------------|------|-----------------------|---------|
| 08/12/16 | | | | | 1 : 100 |