


ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ

ELEM.	OPIS	WYMIARY Dł.xSz.xWys. (mm)	WAGA (kg)
1	GANTRY	2268x1914x1028	1762
2	STÓŁ PACJENTA VT2000	650x2910x1049	568
3	ELEKTRYCZNA SKRZYŃKA ROZDZIELCZA (PDB)	600x300x800	42
4	JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI MOCY (PDU)	711x559x1062	370
5	CZĘŚCIOWY UPS	-	-
6	STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA NA STOJAKU	-	-
7	MONITOR EKG	235x234x172	3
8	SZAFA SERWISOWA GE	457x914x1067	41
9	KONSOLA OPERATORA GOC6	1238 x 1372	238 kg
10	MODUŁ STERUJĄCY STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ	-	-
11	DODATKOWA STACJA OPISOWA "ADVANTAGE WINDOWS"	-	22

ŚCIANA ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI
OSŁONA RADIOLOGICZNA ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI

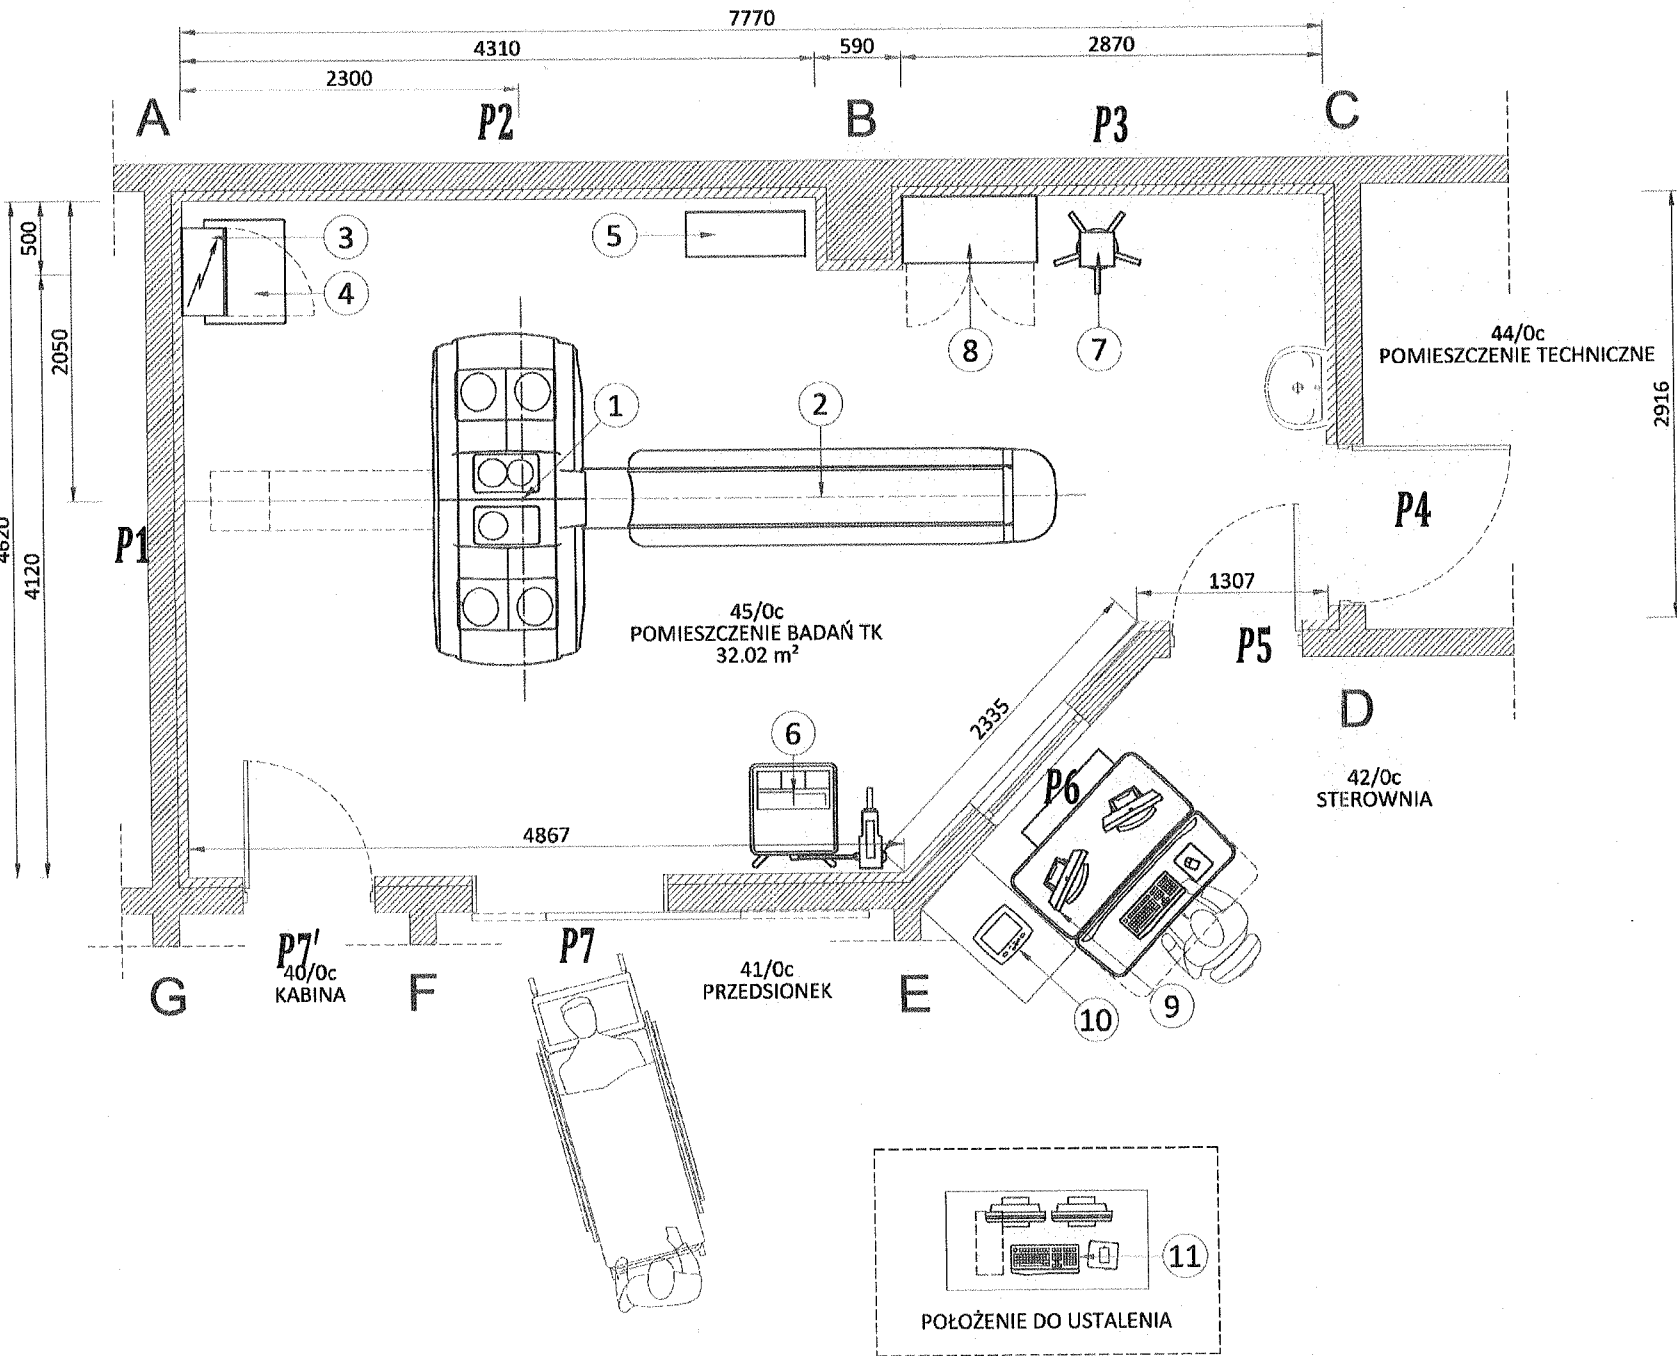

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA BADAŃ	2.60 m
WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZONEGO	2.60 m

CT-00454001.DWG

1:50 Rew.: B Data Rew.: 03/LUT/2015

Rozmieszczenie urządzeń


02/09

MAŁOPOLSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
tel.: 12 416 21 24, 12 420 64 30, 12 254 95 00
fax: 12 416 20 93

NS.9022.2 24.2015
Uzgodniono na podstawie
Ustawy z dnia 14.03.1985r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)
Kraków, dnia.....0.2. KWI. 2015

Małopolski
Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny
dr Michał Seweryn

Rys. 4. Lewy pracowni TK i najbliższego obciążenia

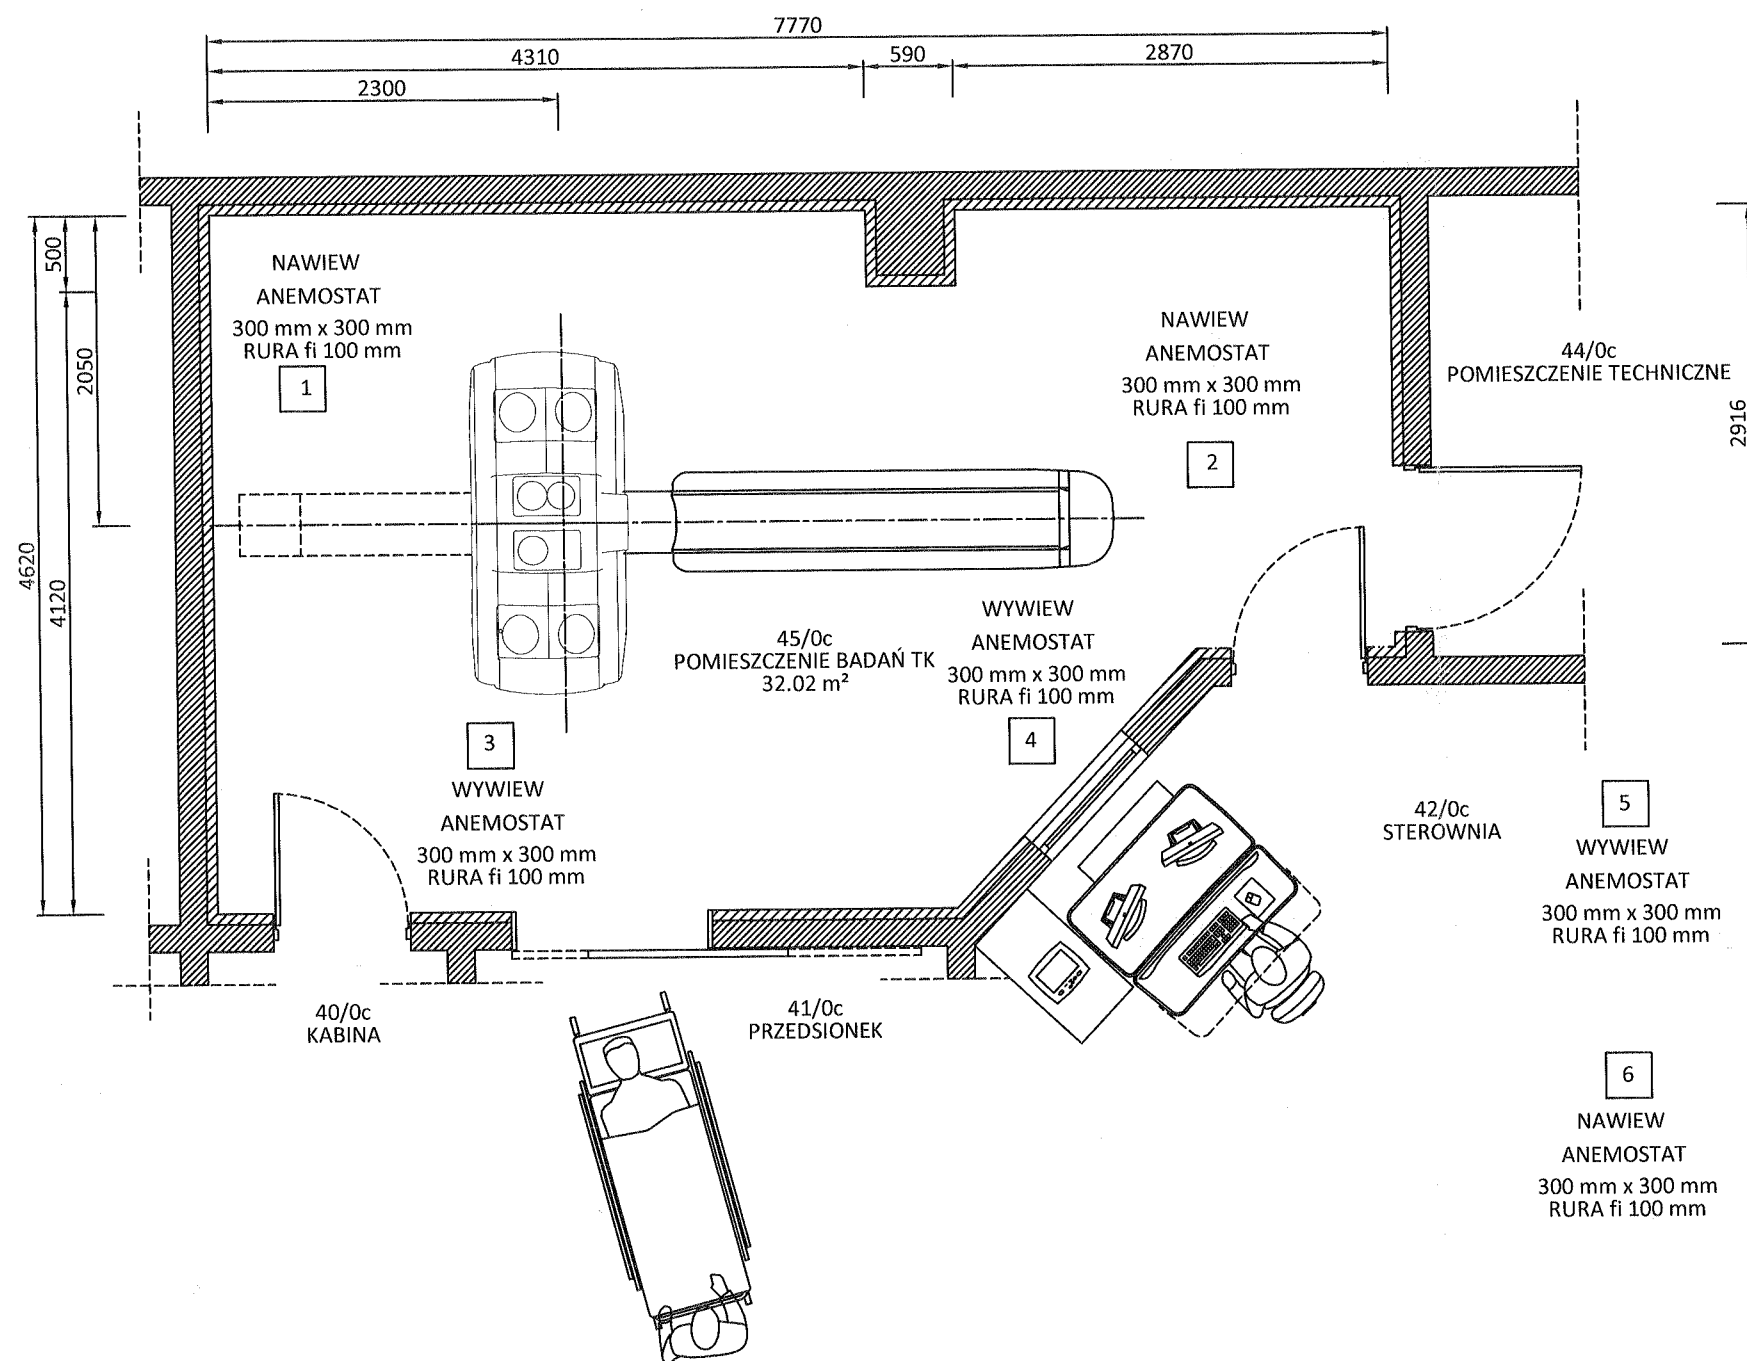

ALTERIS S.A.
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
NIP 6312421111

ALTERIS SA
Michał Gadaj
Kierownik Działu Budowlanego

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA BADAŃ	
WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZONEGO	2.60 m

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ

ELEM.	OPIS	WYMIARY Dł.xSz.xWys. (mm)	WAGA (kg)
1	GANTRY	2268x1914x1028	1762
2	STÓŁ PACJENTA VT2000	650x2910x1049	568
3	ELEKTRYCZNA SKRZYŃKA ROZDZIELCZA (PDB)	600x300x800	42
4	JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI MOCY (PDU)	711x559x1062	370
5	CZĘŚCIOWY UPS	-	-
6	STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA NA STOJAKU	-	-
7	MONITOR EKG	235x234x172	3
8	SZAFA SERWISOWA GE	457x914x1067	41
9	KONSOLA OPERATORA GOC6	1238 x 1372	238 kg
10	MODUŁ STERUJĄCY STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ	-	-
11	DODATKOWA STACJA OPISOWA "ADVANTAGE WINDOWS"	-	22

ŚCIANA ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI
OSŁONA RADIOLOGICZNA ZGODNIE Z OTRZYMANYMI RYSUNKAMI